


ESSAI D'ABSORPTION

isoler les toitures terrasses acier

la cohérence entre l'illustration et le descriptif n'est pas garantie

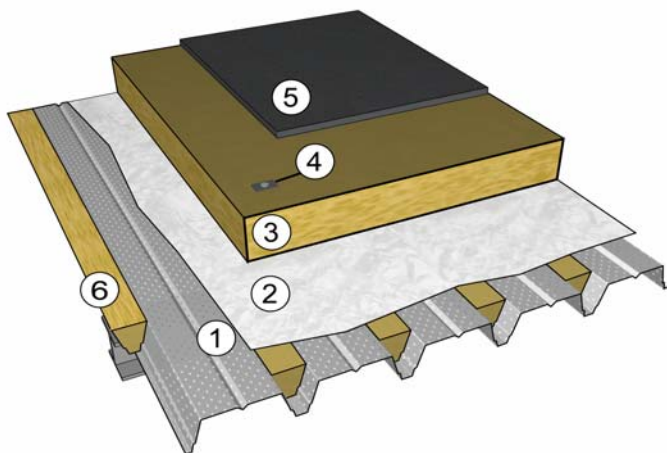

Description du montage :

Paroi composée de :

- HACIERCO 4.222.5.56 SPS 0,75mm
- Fond d'ondes en laine de roche
- ROCKSOURDINE
- Isolant ROCKACIER B NU 80mm

Essai réalisé par :

ROCKWOOL France SAS

Laboratoire d'essai :

CTBA

Rapport n° :

06/CTBA-IBC-PHY-60-13

Hz	Tiers d'octave alpha-s	Octave alpha-s
100	0,36	0,53
125	0,62	
160	0,62	
200	0,70	0,76
250	0,76	
315	0,81	
400	0,84	0,85
500	0,82	
630	0,88	
800	0,87	0,88
1000	0,87	
1250	0,91	
1600	0,95	0,87
2000	0,86	
2500	0,80	
3150	0,76	0,73
4000	0,74	
5000	0,69	

α_w 0,85

