


ESSAI D'ABSORPTION

isoler les toitures terrasses acier

la cohérence entre l'illustration et le descriptif n'est pas garantie

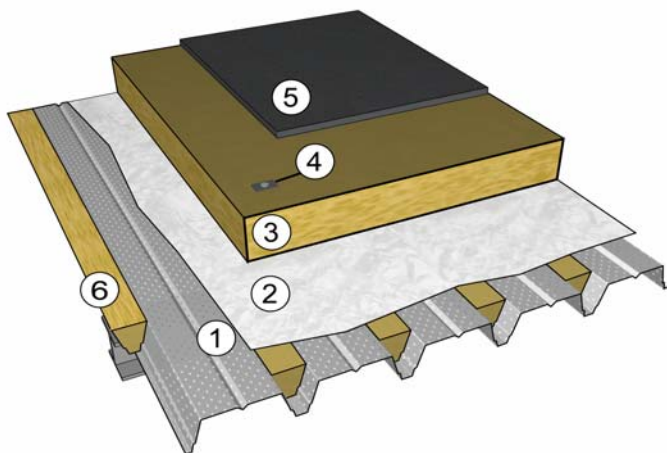

Description du montage :

- Paroi composée de :
- HACIERCO 3.317.118 HPA 75/100ème
 - Fond d'ondes en laine de roche
 - Pare-vapeur 40µm
 - Isolant ROCKVALLEE 80mm

Essai réalisé par : ROCKWOOL France SAS

Laboratoire d'essai : CTBA
Rapport n° : 06/CTBA-IBC-PHY-60-19

Hz	Tiers d'octave alpha-s	Octave alpha-s
100	0,32	0,59
125	0,77	
160	0,69	
200	0,80	0,84
250	0,80	
315	0,93	
400	0,90	0,89
500	0,89	
630	0,89	
800	0,83	0,75
1000	0,76	
1250	0,66	
1600	0,57	0,52
2000	0,51	
2500	0,47	
3150	0,45	0,42
4000	0,43	
5000	0,38	

α_w 0,55

**L
M**

